ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

V ZELENI

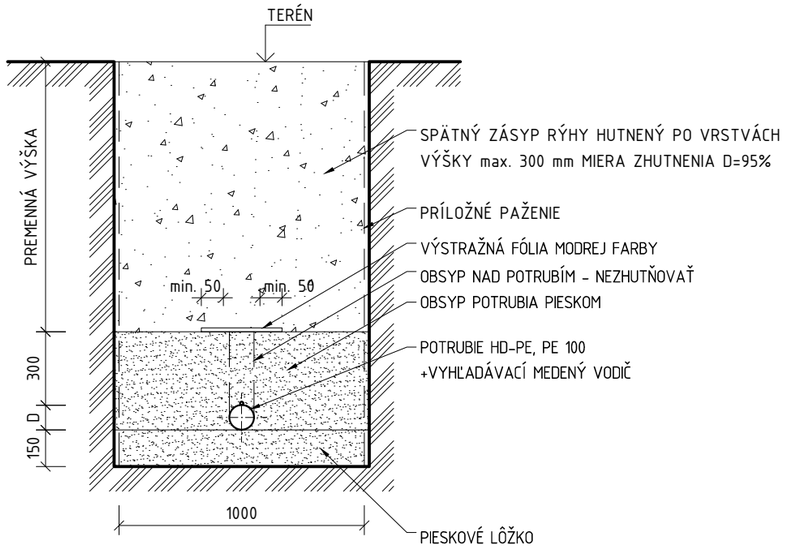

V KOMUNIKÁCII

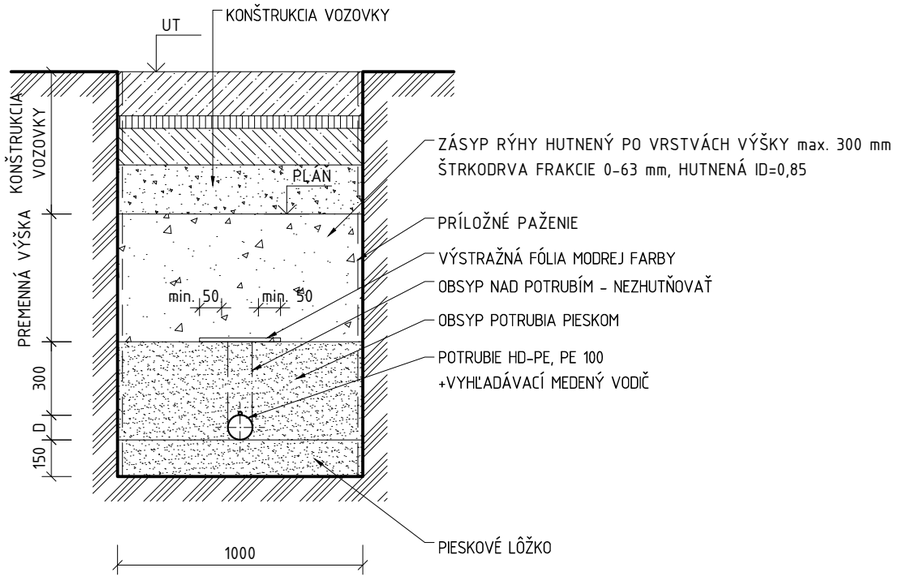

MATERIÁL LÔŽKA A OBSYPU:

PIESOK - max. ZRNO = 4 mm

POZNÁMKA:

Zóna nad potrubím sa môže zhutňovať ľahkými hutniacimi mechanizmami len ak je zrealizovaná jedna vrstva krycieho obsypu o najmenšej hrúbke 300 mm. Stredné a ťažké hutniace mechanizmy sa môžu použiť ak je nad vrcholom potrubia vrstva min 1,0 m.

SO 521-01
SO 522-01

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	ZOD. PROJEKTANT:	ING. RICHARD SOPORSKÝ - projektová činnosť Vihorlatská 15, 080 01 Prešov	
ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ	FORMÁT :	2xA4
MIESTO : ČIRČ			MIERKA:	SCHÉMA
INVESTOR: OBEC ČIRČ			DÁTUM :	2020/10
STAVBA : ČIRČ - IBV FARSKÉ - I. ETAPA			STUPEŇ :	DSP
			Č. ZÁKAZKY:	2020/71
OBJEKT : SO 521-01 - VODOVOD SO 522-01 - VODOVODNÉ PRÍPOJKY			Č.PRÍLOHY: 5	PARÉ Č.
OBSAH : VZOROVÝ PRIEČNY REZ				