

Uloženie VN kábla

pod miestnou komunikáciou
– označenie v montážnom výkrese 10m

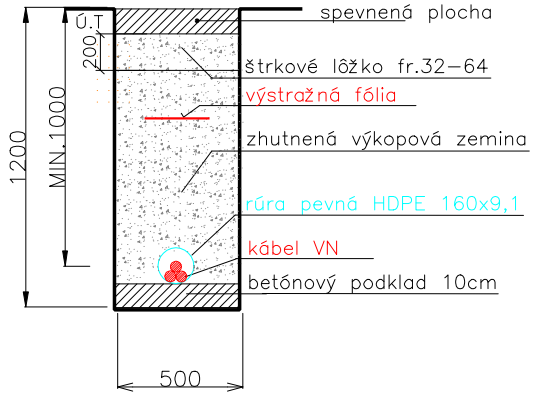


volný terén a pod chodníkmi
– označenie

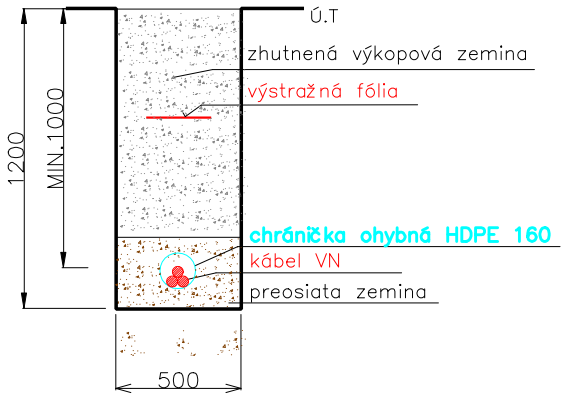


Uloženie NN kábla

v zelenom páse a pod chodníkmi
– označenie v montážnom výkrese

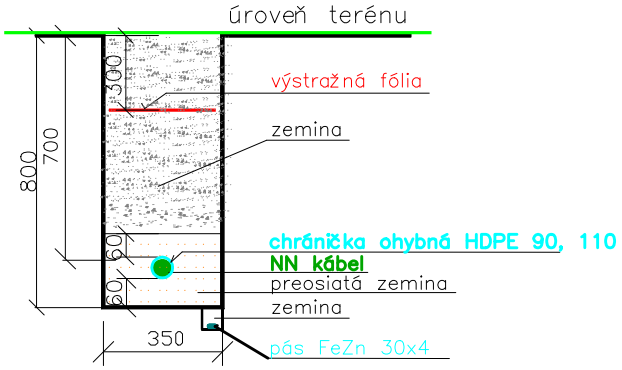

popod miestnú komunikáciu
– označenie v montážnom výkrese 10m

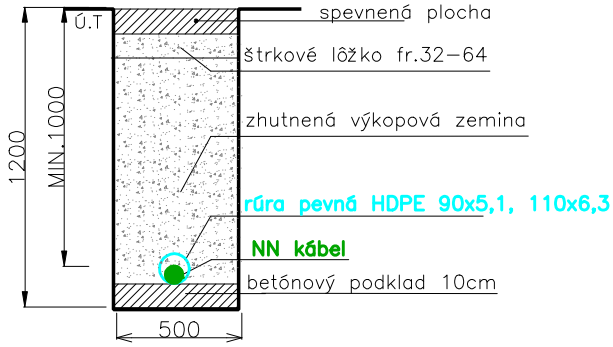

Najmenšie dovolené vzdialenosti 1 kV a 22 kV kábelového vedenia od ostatných podzemných vedení - (STN 73 6005)

U	DRUH VEDENIA	SIL.KÁBLE 1 kV	SIL.KÁBLE 10 kV	SIL.KÁBLE 35 kV	PLYN do 0,005 MPa	PLYN do 0,03 MPa	OZNAMOVACIE KÁBLE nechránené	OZNAMOVACIE KÁBLE v chráničke	VODOVOD	TEPEL.VED.	KÁBELOVOD	STOKY
1 kV	vodorovné vzdialenosti – súbeh v m	0,05	0,15	0,20	0,40	0,60	0,30	0,10	0,40	0,30	0,10	0,50
	zvislé vzdialenosti – križovanie v m	0,05	0,15	0,20	0,10*	0,10	0,30	0,10	0,40 0,20*	0,30	0,30	0,30
22 kV	vodorovné vzdialenosti – súbeh v m	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,80	0,30	0,40	1,00	0,30	0,50
	zvislé vzdialenosti – križovanie v m	0,20	0,20	0,20	0,10*	0,20	0,80	0,10	0,40 0,20*	0,50	0,30	0,50

* silový kábel v chráničke

VYPRACOVAL	BEPREZ s.r.o., Kúpelna 19, Sp. Podhradie	**BEPREZ s.r.o.**	
PROJEKTANT	Ing.Kolársky Lubomír	Projektovanie elektrických zariadení Kúpelná 19, 053 04 Spišské Podhradie Tel.: 0905 475 530 E-mail : kolarsky.lubomir@gmail.com Osvedčenie č.0006/40/09/EZ-P-E1-A/OSV	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.Kolársky Lubomír		
INVESTOR	Obec Čirč, 065 42 Čirč 208		
MIESTO STAVBY	Čirč	DÁTUM	10/2020
NÁZOV STAVBY	Čirč – trafostanica, VN prípojka, rozšírenie NN siete pre IBV Farské	FORMÁT	1 x A4
		STUPEŇ	RPD
OBJEKT	PS01–Trafostanica SO01–Silnoprúdové elektrické rozvody	MIERKA	––
		KÓTY V	mm
OBSAH VÝKRESU	Rezy káblových rýh	ARCH.Č. LK/134/19	ČÍSLO VÝKRESU 6